



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
[tond-krasnoturinsk@mail.ru](mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru)

Предписание № 49/1/40  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
эстетическому направлению.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 49 от "11" мая 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "03" июня 2021 г. по 12 ч. 00 мин. "10" июня 2021 г.

проведена проверка старшим инспектором ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск,  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

Волчанского ГО капитаном внутренней службы Акимовым Николаем Александровичем  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению, расположенных по адресу: г. Волчанск, ул. Кольцевая, 36.

совместно с заведующим МБДОУ ДС № 1 Тактаевой Ольгой Николаевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 (п.4.3.12 - В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.) п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88.	01.06.2022	
2.	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружные лестницы, ведущие со второго этажа здания детского сада	п.п. 4.4.3, 4.4.7, 5.2.1 СП 1.13130.2020 (п.4.4.3 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1, а ширина поступи - как правило, не менее 25 см, за исключением наружных лестниц; высота ступени - не	01.06.2022	

	<p>(подтверждается к исполнению из ранее выданного предписания от 07.11.2018 г. № 98/1/51).</p>	<p>более 22 см и не менее 5 см.)  (п.4.4.7 Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов (кроме лестниц зданий V степени огнестойкости) и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30. Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.)  (5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.);  <b>п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009</b>  Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (см. приложения А-Г).  При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.  <b>п. 2.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</b></p>		
3.	<p>Выход на кровлю с лестничной клетки не отделен противопожарным люком 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.</p>	<p><b>п. 7.7 СП 4.13130.2013</b>  (В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров, определяемой в соответствии с пунктом 7.2, допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.)  <b>п. 2.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 г. № 88</b></p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Акимов Н.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"10" 06 2021 г.

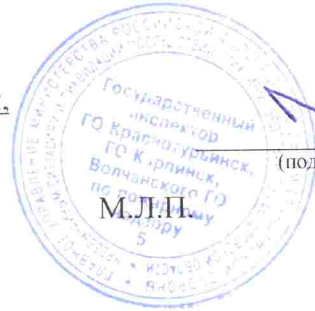

(подпись)

Предписание для исполнения получил:  
Заведующий МБДОУ ДС № 1

Гактаева О.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

"10" 06 2021 г.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575883

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023